
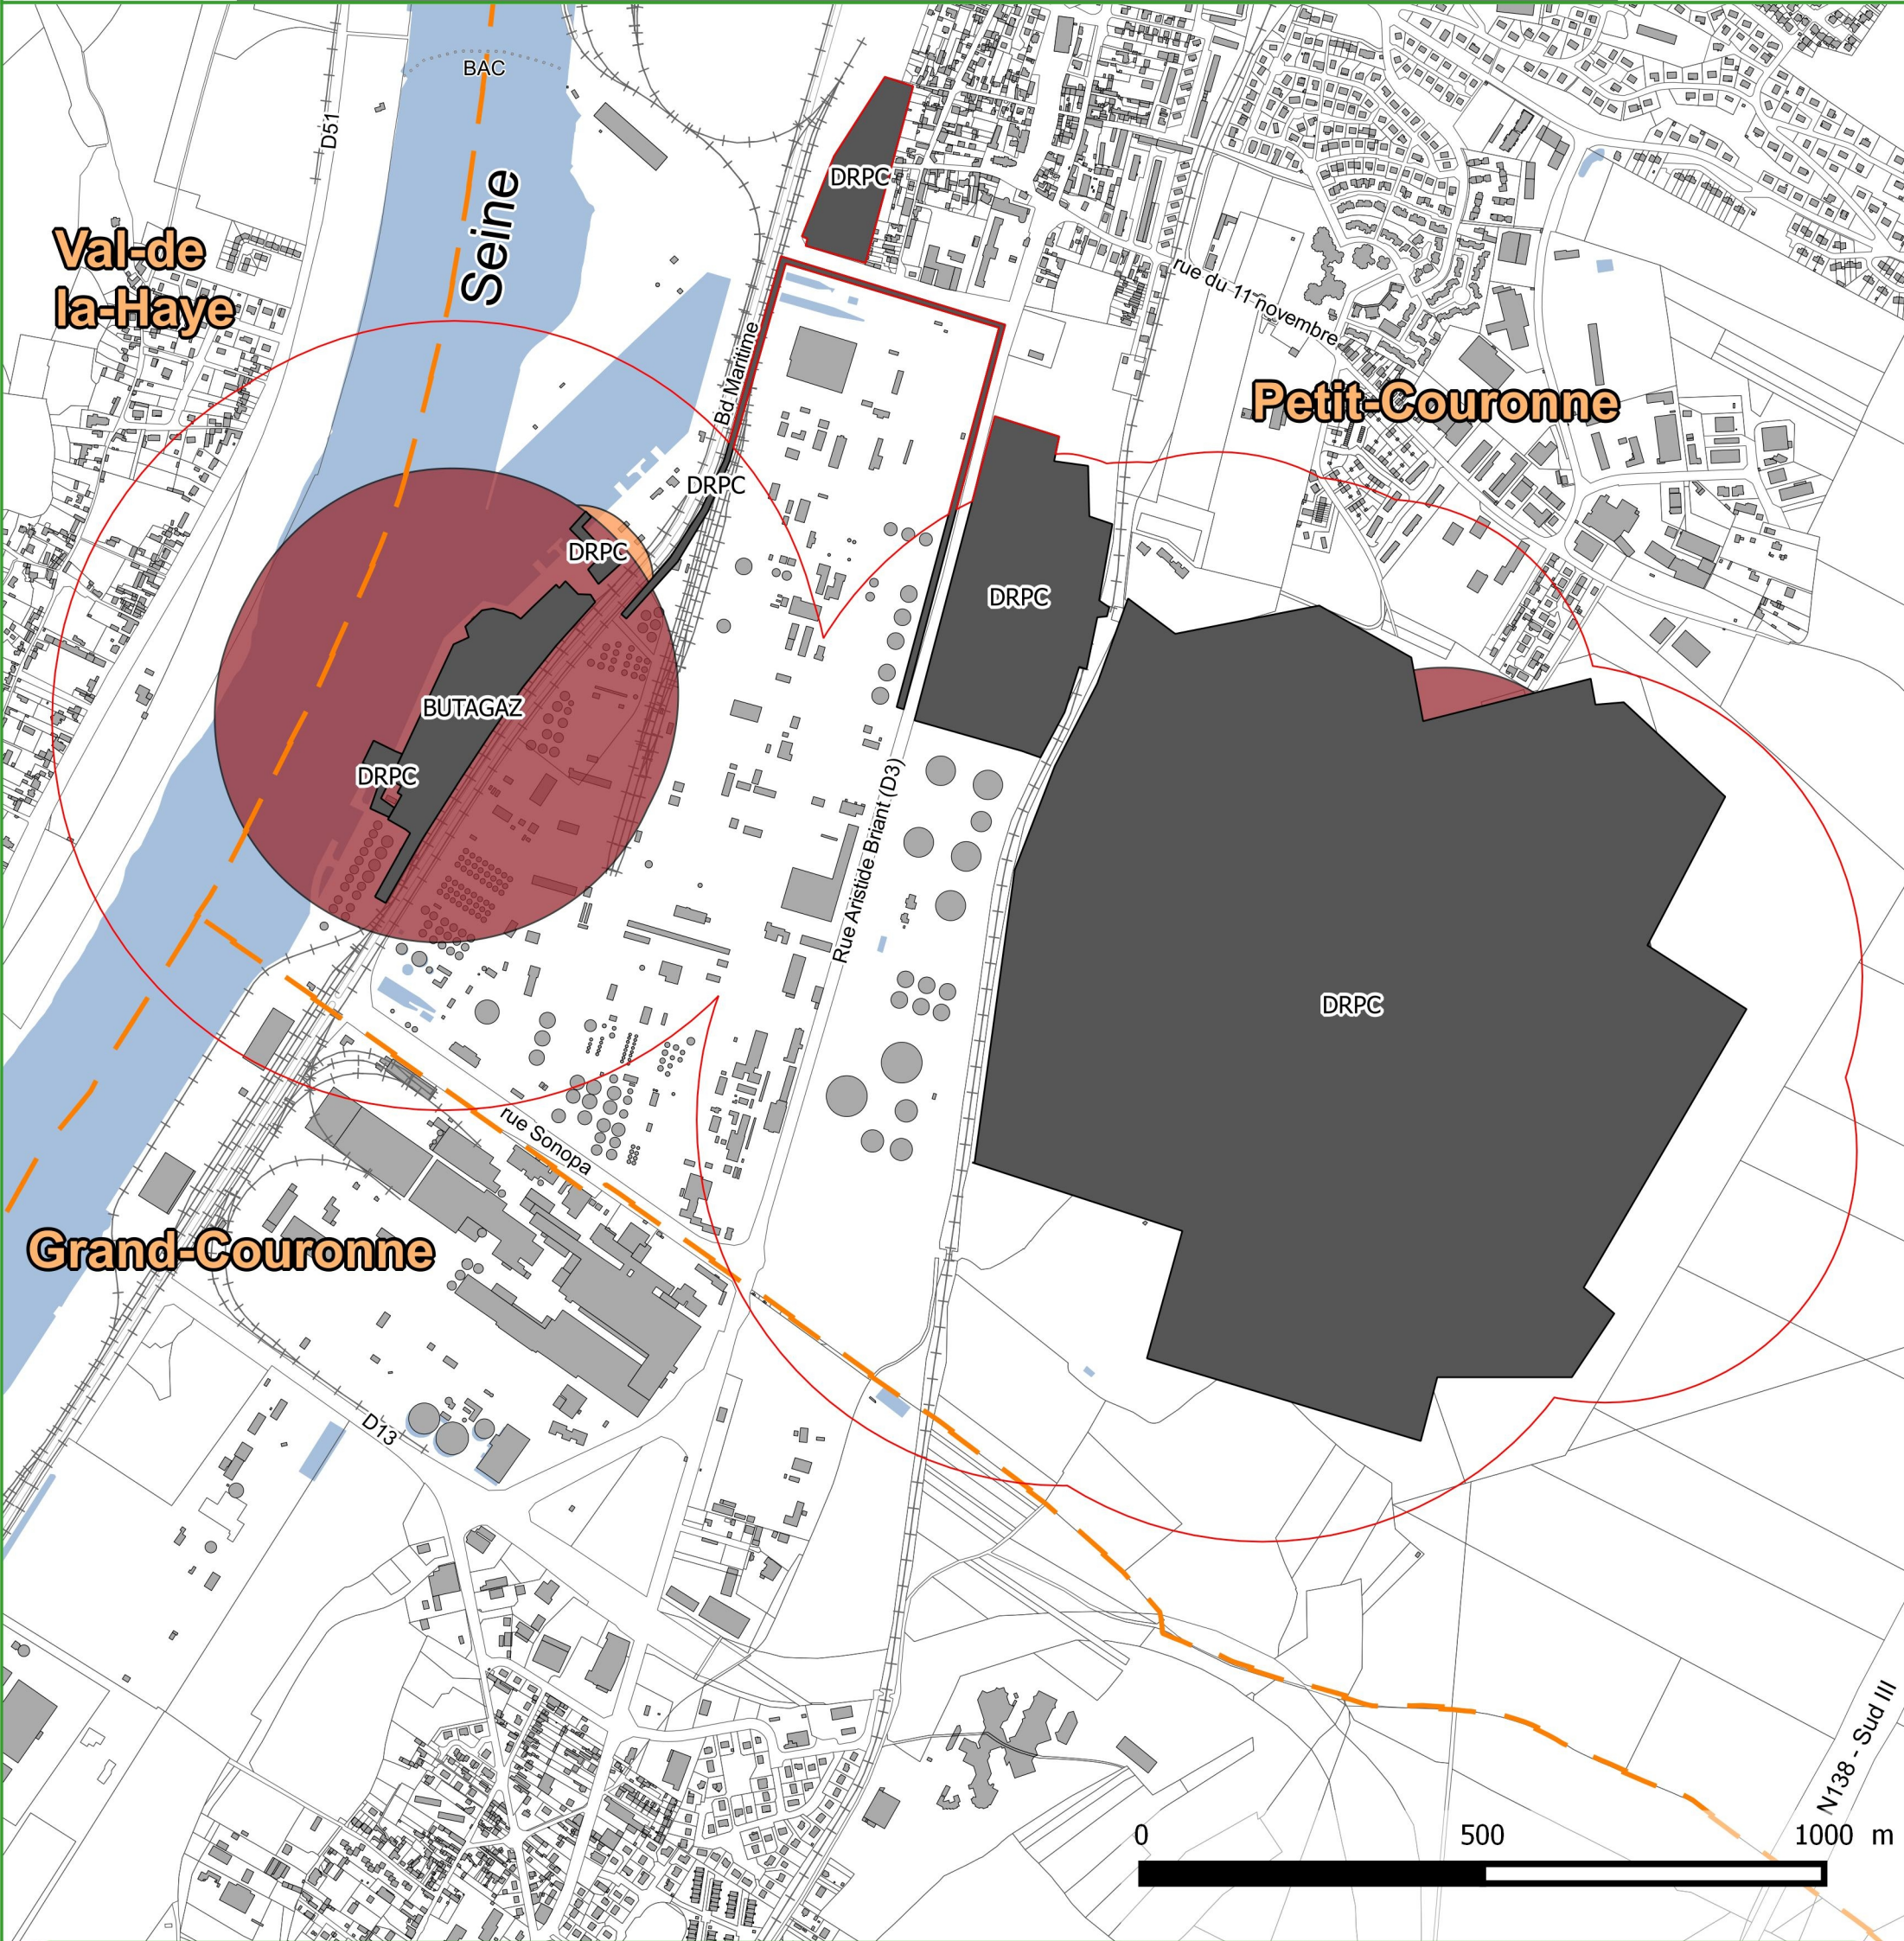


# Plan de Prévention des Risques Technologiques Zone industrielle et Portuaire de Petit-Couronne Annexe 10 : Carte des durées d'application des effets thermiques transitoires de type "feu de nuage"

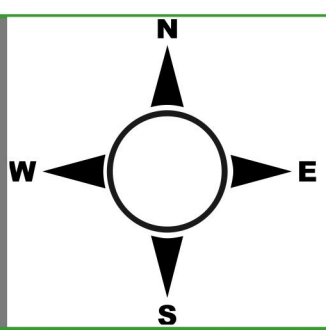

## Légende

- Limites communales
- Périmètre d'exposition aux risques
- Parcelles cadastrales
- Bâtiments
- Entreprises à l'origine des risques

Durées d'application des effets thermiques transitoires de type "feu de nuage"

- 4.8 s
- 3 s

Madame la Préfète  
*F. Buccio*  
Fabienne BUCCIO

29 JAN. 2019