
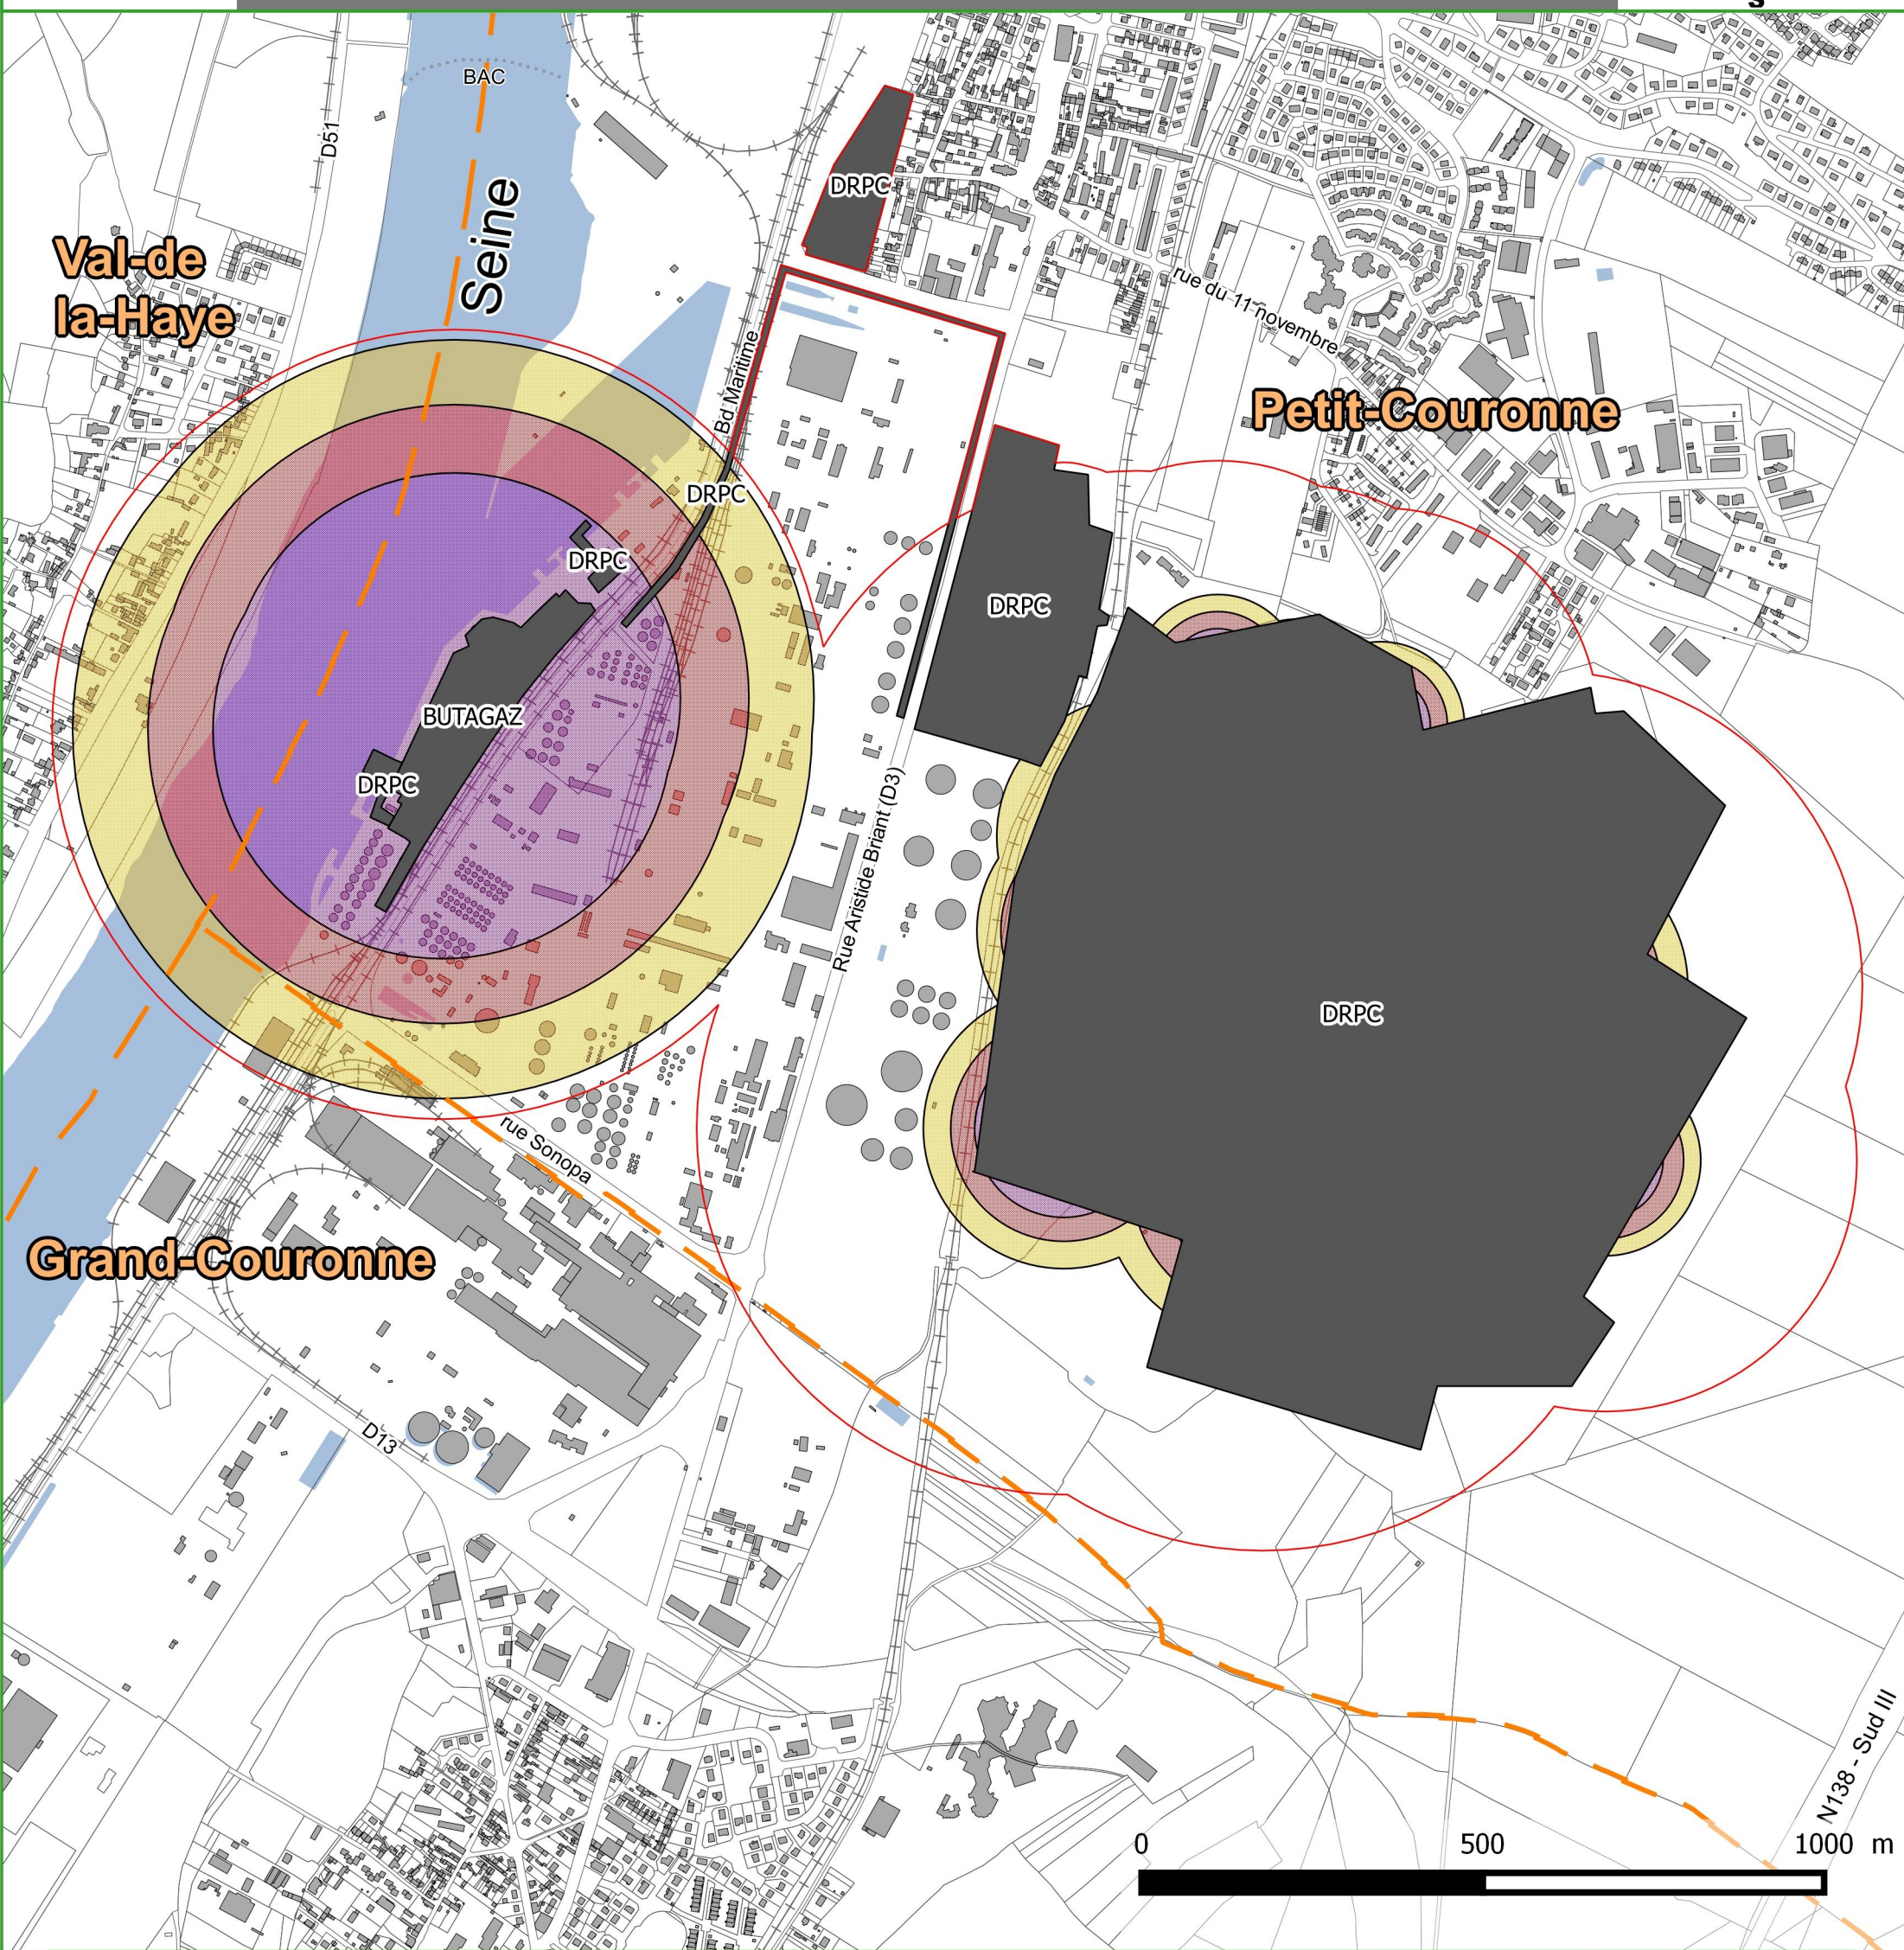


Plan de Prévention des Risques Technologiques Zone industrielle et Portuaire de Petit-Couronne Annexe 8 : Carte des niveaux d'intensité des effets thermiques transitoire de type "boule de feu"

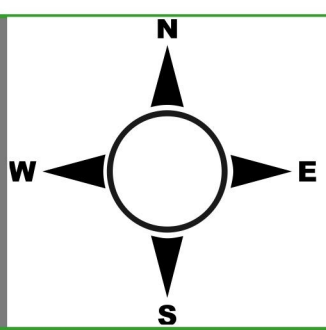

Légende

- Limites communales
- Périmètre d'exposition aux risques
- Parcelles cadastrales
- Bâtiments
- Entreprises à l'origine des risques

Niveaux d'intensité des effets thermiques transitoires de type "boule de feu"

- > 1800 (kW/m²)/4/3.s
- 1000 à 1800 (kW/m²)/4/3.s
- 600 à 1000 (kW/m²)/4/3.s

Madame la Préfète
F. Bucci
Fabienne BUCCIO

29 JAN. 2019